

தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள் துறை

படிவம் 41

(ஆணை எண்: 250-(3))

ந.க.எண்: 9801/அ/2022

நாள்: 13.10.2022

மாவட்ட அலுவலகம்

தீயணைப்புமீட்புப்பணிகள்துறை

செங்கல்பட்டு மாவட்டம்

செங்கல்பட்டு.

தடையின்மைச் சான்று


**பொருள்:** தீ இன்னல்களுக்கு உள்ளாகக்கூடிய காரியங்களுக்காக இடங்களையும், வணிகங்களையும் பயன்படுத்துதல் - தடையின்மைச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - தொடர்பாக.

**பார்வை:** 1.12.10.2022 நாளிட்ட தங்களது விண்ணப்பம்  
2.13.10.2022 நாளிட்ட செங்கல்பட்டு மாவட்ட அலுவலரது ஆய்வறிக்கை.

\*\*\*\*\*

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம் வட்டம், ஒட்டியம்பாக்கம், சர்வே.எண்: 298/2A1, 298/2B, 298/2C, 298/2D1A2, என்ற முகவரியில் உள்ள இடத்தை 13.10.2022 அன்று செங்கல்பட்டு மாவட்ட அலுவலரால் தீயணைப்புதுறை நோக்கில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு ஆய்வறிக்கை அளித்ததின் அடிப்படையில் மேற்காணும் இடத்தில் M/S. AMETHYST SUGANTH EDUCATIONAL TRUST என்று கல்வி நிறுவனத்தார் RCC Roof Consists (Ground Floor + Two Floors) with the maximum Height Of 11.40 mtrs. Total Plot Area 13233.22 Sq.mt.-ல் Total Built up Area 5110.05 Sq.mts-ன்படி வரைபடத்தில் உள்ளவாறு AMETHYST INTERNATIONAL SCHOOL என்ற பெயரில் பள்ளி கட்டிடம் (School Building) கட்டிக்கொள்ள தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் துறையின் தடையின்மைச் சான்று வழங்கப்படுகிறது. இக்கட்டிடத்தில் National Building Code of India Part- IV, Fire & Life Safety 2016-ன்படி தீ பாதுகாப்பு சாதனங்கள் பின் இணைப்பில் தெரிவித்துள்ள நிபந்தனைகளை பின்பற்றி நிறுவப்பட வேண்டும்.

அலுவலக முத்திரை

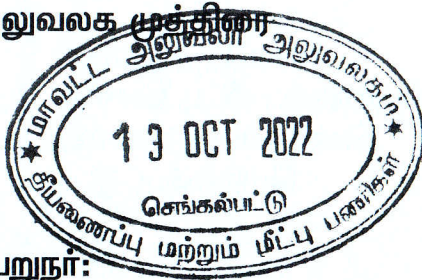

பெறுநர்:

Mr.T.J.VIGNESHVAR,  
No:298/2A1, Ottiyambakkam,  
Karanai Main Road,  
Chennai - 600 130.

மாவட்ட அலுவலர்  
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள்துறை  
செங்கல்பட்டு மாவட்டம்  
செங்கல்பட்டு.

13/10/22

### நிபந்தனைகள்

1. தீயணைப்பாளர்கள் IS 2190:2010-ன் படி நிறுவப்பட வேண்டும்.
2. கட்டிடத்தின் அனைத்து தளங்களிலும் 1000 ச.மீ 01 வீதம் Hose Reel Assembly System அமைக்கப்பட வேண்டும்.
3. கட்டிடத்தின் அனைத்து தளங்களிலும் 1000 ச.மீ-க்கு 01 வீதம் Wet riser System அமைக்கப்பட வேண்டும்.
4. கட்டிடத்தின் அனைத்து தளங்களிலும் Automatic Sprinkler & Automatic Detection and Alarm System அமைக்கப்பட வேண்டும்.
5. கட்டிடத்தின் அனைத்து தளங்களிலும் Manualy Operated Fire Alarm System அமைக்கப்பட வேண்டும்.
6. கட்டிடத்தின் Terrace பகுதியில் சுமார் 20000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி அமைக்கப்பட வேண்டும்.
7. அவசர காலங்களில் தீயணைக்க ஏதுவாக 980 LPM திறன் கொண்ட 01 டீசல் பம்ப் மற்றும் 980 LPM திறன் கொண்ட எலக்ட்ரிக் பம்ப் ஆகியவை நிறுவப்பட வேண்டும்.
8. கட்டிடத்தை சுற்றிலும் 03 மீட்டர் இடைவெளியில் Side Set back வசதி அமைக்கப்பட வேண்டும்.
9. கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடத்தின் வகுப்பறையின் கதவுகள் வெளிப்புறமாக திறக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
10. மேற்கண்ட விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால் வழங்கப்பட்ட தடையின்மை சான்று தானாகவே ரத்தாகிவிடும் என விண்ணப்பதாரருக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மாவட்ட அலுவலர்  
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள்துறை  
செங்கல்பட்டு மாவட்டம்  
செங்கல்பட்டு.

13/10/20



**TAMILNADU FIRE AND RESCUE SERVICES DEPARTMENT**

FORM 41

[Order No. 250(3)]

Na.Ka.No. 9801/A/2022  
Daed: 13-10-2022

District Officer,  
Fire & Rescue Services Department,  
Chengalpattu District,  
Chengalpattu

**NO OBJECTION CERTIFICATE**

Subject: Issue of No objection Certificate for the use of places and business  
Vulnerable for fire accidents - Reg.

Reference: 1. Your application dated 1-12-2022.  
2. Inspection Report dated 13-10-2022 of District Officer,  
Chengalpattu.


-----  
The District Officer, Chengalpattu District has surveyed/inspected the place at Survey No. 298/2A1, 298/2B, 298/2C, 298/2D1A2 in Ottiyambakkam, Tambaram Taluk, Chengalpattu District on the point of view of Fire Services Department and has submitted his report. Based on that report, NO OBJECTION CERTIFICATE is issued to the Education Trust namely M/s. AMETHYST SUGANTH EDUCATIONAL TRUST for the construction of a School Building RCC Roof Consists (Ground Floor + Two Floors) with the maximum Height of 11.40 mtrs. Total Plot Area 13233.22 Sq.Mt., Total Built up Area 5110.05 Sq.mts. in accordance with the Blue print submitted. All the safety measures in accordance with the provisions of National Building Code of India Part-IV, Fire & Life Safety 2016 should be followed and installed in the building as per the Annexure.

Office Seal:  
Office of the District Officer,  
Fire & Rescue Operations,  
Chengalpattu,  
13 OCT 2022.

Sd/-  
District Officer,  
Fire & Rescue Operation Department  
Chengalpattu Distric,  
Chengalpattu

To:  
Mr. T.J. VIGNESHVAR,  
No. 298/2A1, Ottiyambakkam,  
Karanai Main Road,  
Chennai 600130.

Copy to: Deputy Director, NWR, Vellore.



TRUE TRANSLATED  
By  
G. GOPALAKRISHNAN, M.A., M.L.,  
Advocate, Notary & Commissioner of Oaths  
151/2A-1, Camp Road, Selaiyur,  
Chennai - 600 073. Cell: 94441 88230

**CONDITIONS**

1. Fire Extinguishers as per IS2190-2010 should be installed.
2. 01 No. Hose Reel Assembly System should be placed in ever 1000 Sq.Mtr.in all the floors of the building.
3. 01 No. Wet riser System should be installed for every 1000 Sq.Mtr. in all the floors of the building.
4. Automatic Sprinkler & Automatic Detection and Alarm System should be installed in all the floors of the building.
5. Manually operated fire alarm system should be installed in all the floors of the building.
6. An overhead water tank of 20000 Litre capacity should be installed on the terrace of the building.
7. One Diesel pump of 980 LPM capacity and one electric pump of 980 LPM capacity should be installed to extinguish fire in case of emergency.
8. A side set back of 03 metre should be left around the building.
9. All the doors of the classromms should be able to be opened towards outside.
10. In case of failure to adhere to the above conditions, it is intimated that the NO OBJECTION CERTIFICATE will stand cancelled automatically.

TRUE TRANSLATED  
/ BY /



G. GOPALAKRISHNAN, M.A., M.L.,  
Advocate, Notary & Commissioner of Oaths  
151/2A-1, Camp Road, Selayur,  
Chennai - 600 073. Cell: 94441 88230